


(Bq/L)

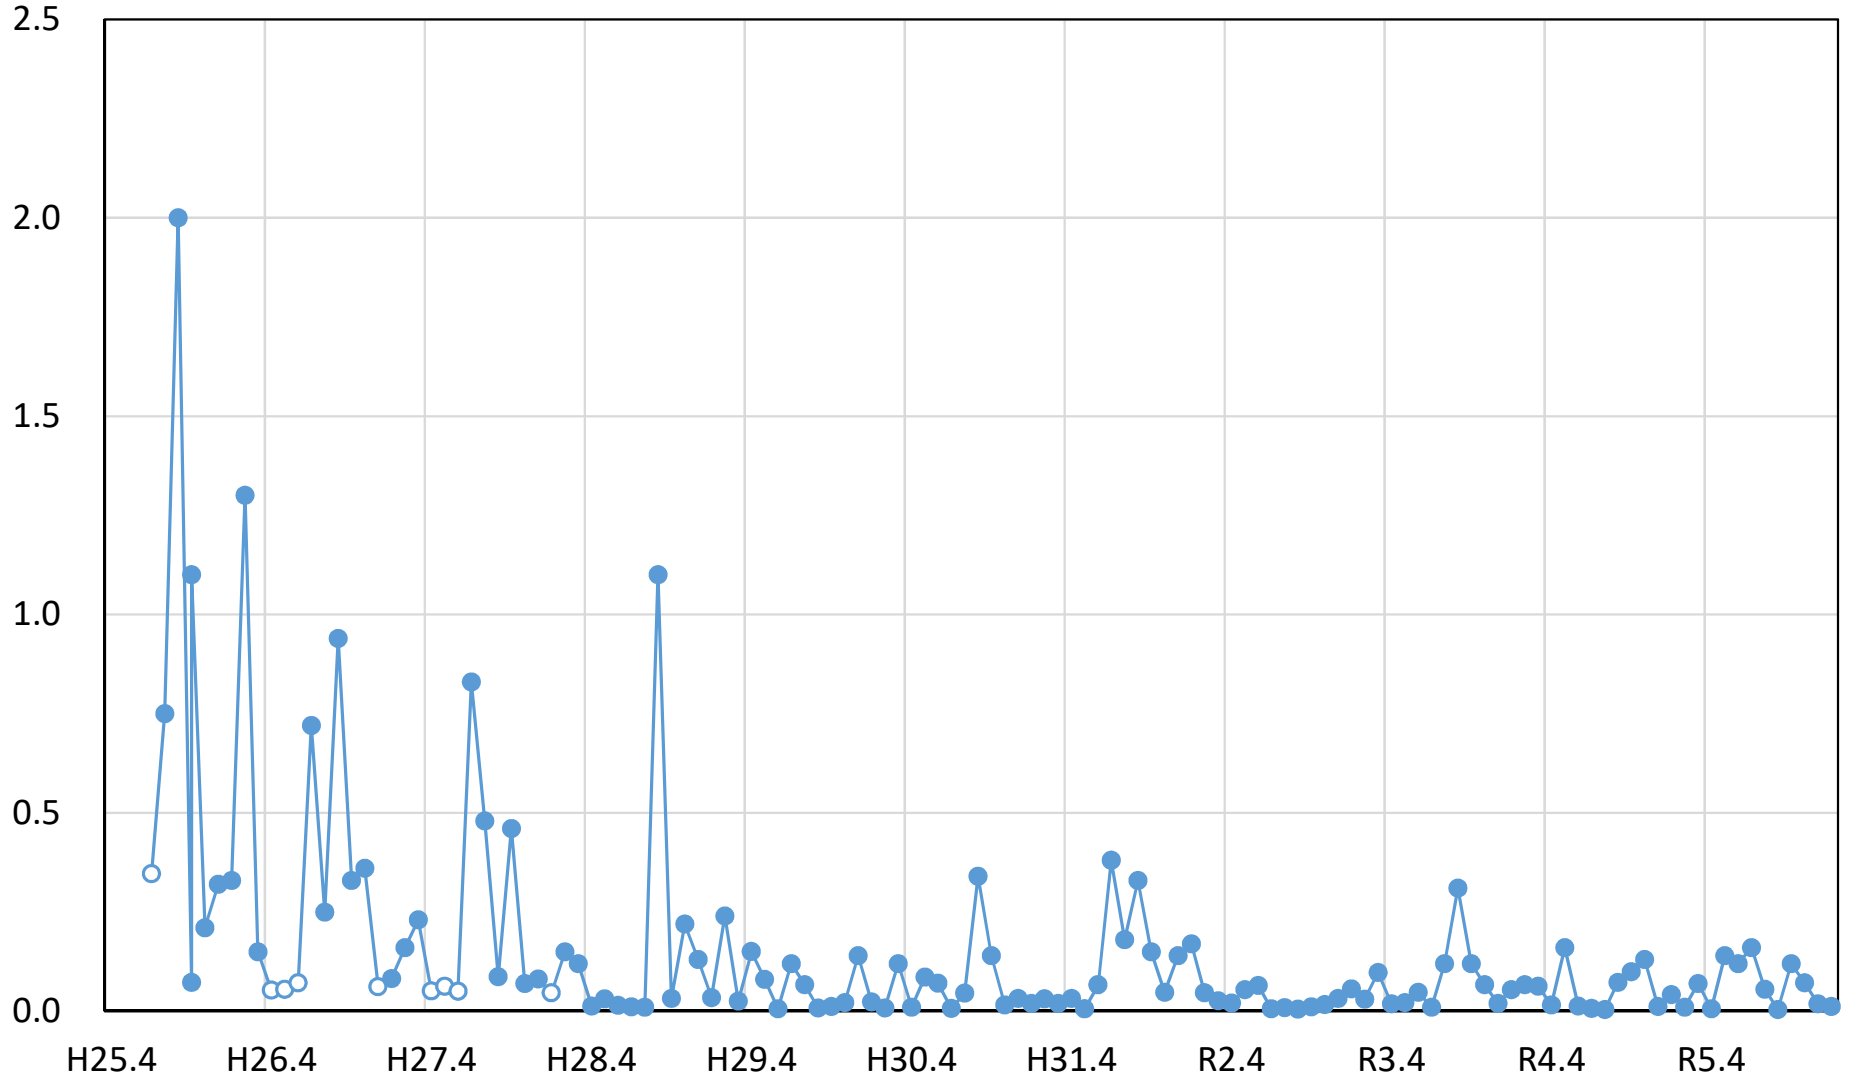

(3) 取水口 セシウム-137濃度の推移

(採取月)

※白抜きは検出下限値未満