

# 磐城工業用水道のご案内

昭和37年から供給を開始し、令和6年12月現在、45事業所に182,396m<sup>3</sup>/日を給水しています。



## 工業水の用途

製造業をはじめ、電気供給業、ガス供給業、熱供給業等において、冷却や洗浄、原材料等様々な用途にご利用いただける水です。

また、洗車や水洗トイレや散水(公園、粉塵防止等)などの**雑用水**としても利用が可能です。



## 工業水の料金

工業用水は、浄水処理が簡易なため料金が比較的安価です。

(例)当県の最低使用水量600m<sup>3</sup>/日の水を1年間利用した場合

上水道	工業用水道	差額	減少率
約4,400万円	約310万円	約4,090万円	93%

(A) 上水道の料金は、厚生労働省「令和2年度水道統計」を基に算出しますと、全国平均で約200円/m<sup>3</sup>となっています。

$200\text{円}/\text{m}^3 \times 600\text{m}^3/\text{日} \times 365\text{日} = \text{約}4,400\text{万円}$

(B) 磐城工業用水道料金の単価は14.1円/m<sup>3</sup>(令和6年12月現在)です。


$14.1\text{円}/\text{m}^3 \times 600\text{m}^3/\text{日} \times 365\text{日} = \text{約}310\text{万円}$

※使用水量等が利用状況によって異なるため、上記数値はあくまでも目安です。

**大量に水を使用する場合には、工業用水の使用をぜひご検討ください。**

## 給水エリア（イメージ）

いわき市小名浜地区（小名浜臨海工業団地）、常磐地区（鹿島工業団地）

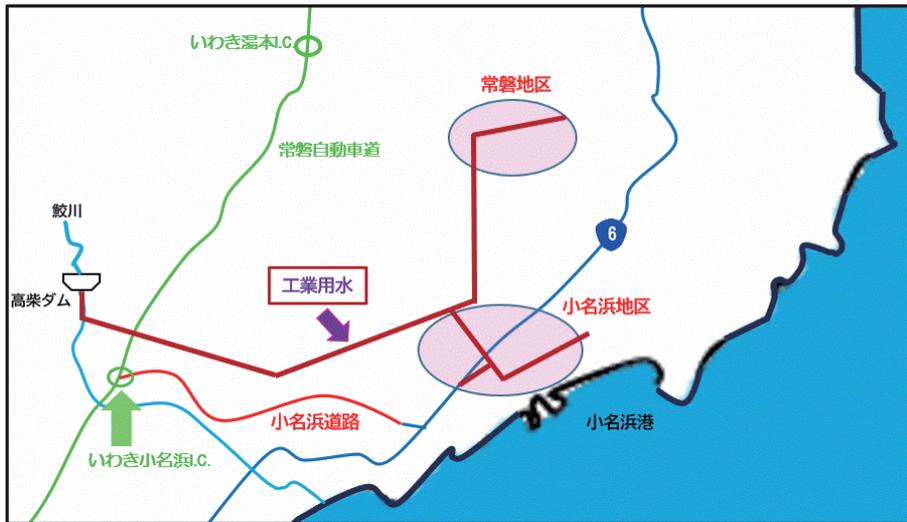

令和7年夏頃開通の小名浜道路により、小名浜港から常磐自動車道まで約10分でアクセスできます。

※いわき市内には、この他、勿来工業用水道と小名浜工業用水道があります。

## 良質な水

（令和6年実績）

項目	水質基準 (条例)	工業用水道	
		最小～最大	平均
水温(°C)	25以下	3.2～24.9	14.5
濁度(mg/ℓ)	15以下	0.9～11.8	3.4
水素イオン濃度(ph)	6.0～8.5	6.5～7.9	7.5

## 安定供給の確保に向けて

- 24時間の監視
- 施設の強靱化
- 定期点検

これらに加え、施設の適切な維持管理及び更新等に、積極的に取り組んでいます。



お気軽にお問合せください。

- お問い合わせ先  
福島県企業局 いわき事業所  
Tel : 0246-56-5821  
Mail : kigyuu.iwaki@pref.fukushima.lg.jp  
〒971-8185 福島県いわき市泉町字小山310番地

ホームページは  
こちら



（令和7年1月）