


# 相馬工業用水のご案内

相馬工業用水は、相馬中核工業団地内立地企業に対し平成4年4月より工業用水を供給しています。

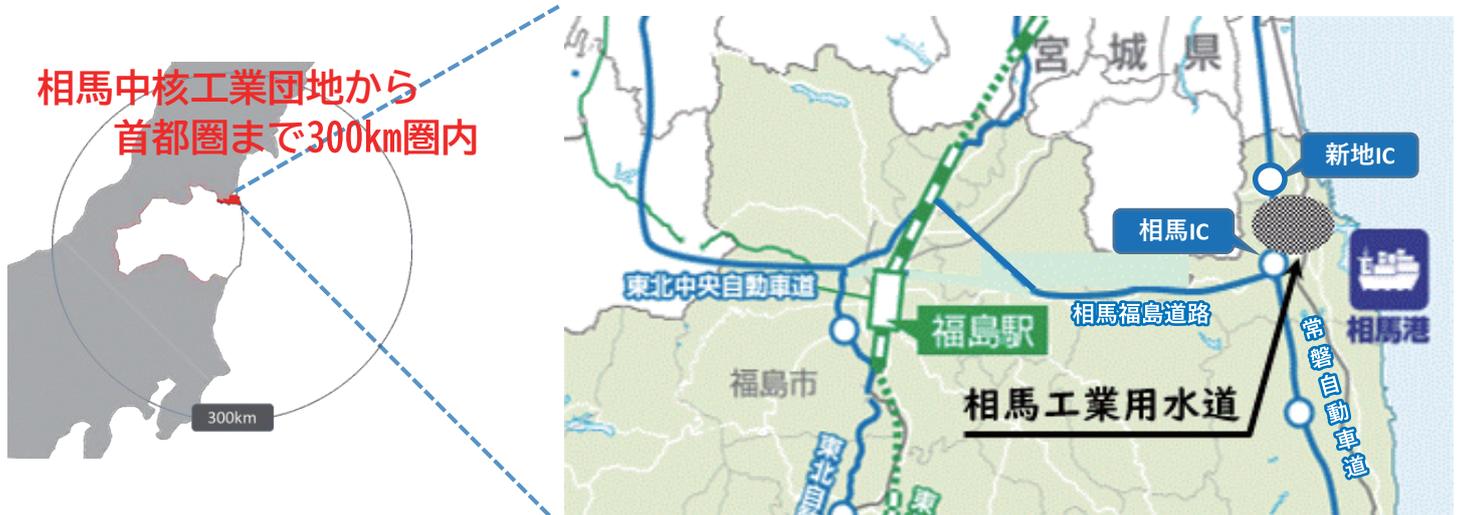

## 工業用水の用途

製造業をはじめ、電気供給業、ガス供給業、熱供給業等において、冷却や洗浄、原材料等様々な用途にご利用いただける水です。

また、洗車や水洗トイレ、散水(公園、粉塵防止等)などの**雑用水**としても利用が可能です。



## 工業用水の料金

工業用水は、浄水処理が簡易なため料金が安価になります。

(例)当県の最低使用水量600m<sup>3</sup>/日の水を1年間利用した場合

上水道	工業用水道	差額	減少率
約4,400万円	約1,000万円	約3,400万円	77%

(A) 上水道の料金は、厚生労働省「令和2年度水道統計」を基に算出しますと、全国平均で約200円/m<sup>3</sup>となっています。  
 $200\text{円}/\text{m}^3 \times 600\text{m}^3/\text{日} \times 365\text{日} = \text{約}4,400\text{万円}$

(B) 相馬工業用水道料金の単価は45.2円/m<sup>3</sup>です。

$45.2\text{円}/\text{m}^3 \times 600\text{m}^3/\text{日} \times 365\text{日} = \text{約}1,000\text{万円}$

※使用水量等が利用状況によって異なるため、上記数値はあくまでも目安です。

**大量に水を使用する場合には、工業用水の使用をぜひご検討ください。**

# 良質な水

(令和6年実績)

項目	水質基準 (条例)	工業用水道	
		最小～最大	平均
水温(℃)	25以下	5.6～20.7	<b>12.9</b>
濁度(mg/l)	15以下	0.1～13.0	<b>2.8</b>
水素イオン濃度(ph)	6.0～8.5	6.9～7.8	<b>7.3</b>



相馬工業用水は、条例の基準を大きく下回るほど良質な水です。

水質情報はホームページで公開しています。 ホームページはこちら⇒




## 安定供給の確保に向けて

- 24時間の監視
- 管路の複線化及び施設の強靱化
- 定期点検



これらに加え、施設の適切な維持管理及び更新等に、積極的に取り組んでいます。

※災害発生時の対応として、停電時においても浄水と配水を継続するため、非常用発電設備を備えています。

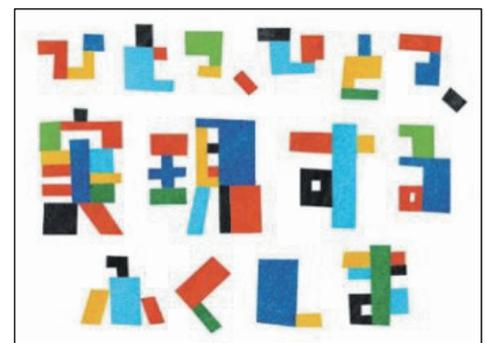

お気軽にご相談ください。

- お問い合わせ先  
福島県企業局 工業用水道課  
Tel : 024-521-7578  
Mail : kigyuu\_kougyou@pref.fukushima.lg.jp  
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16

ホームページは  
こちら



(令和7年1月)